



CORTE AA – PARTE 01/02
ESCALA 1:75

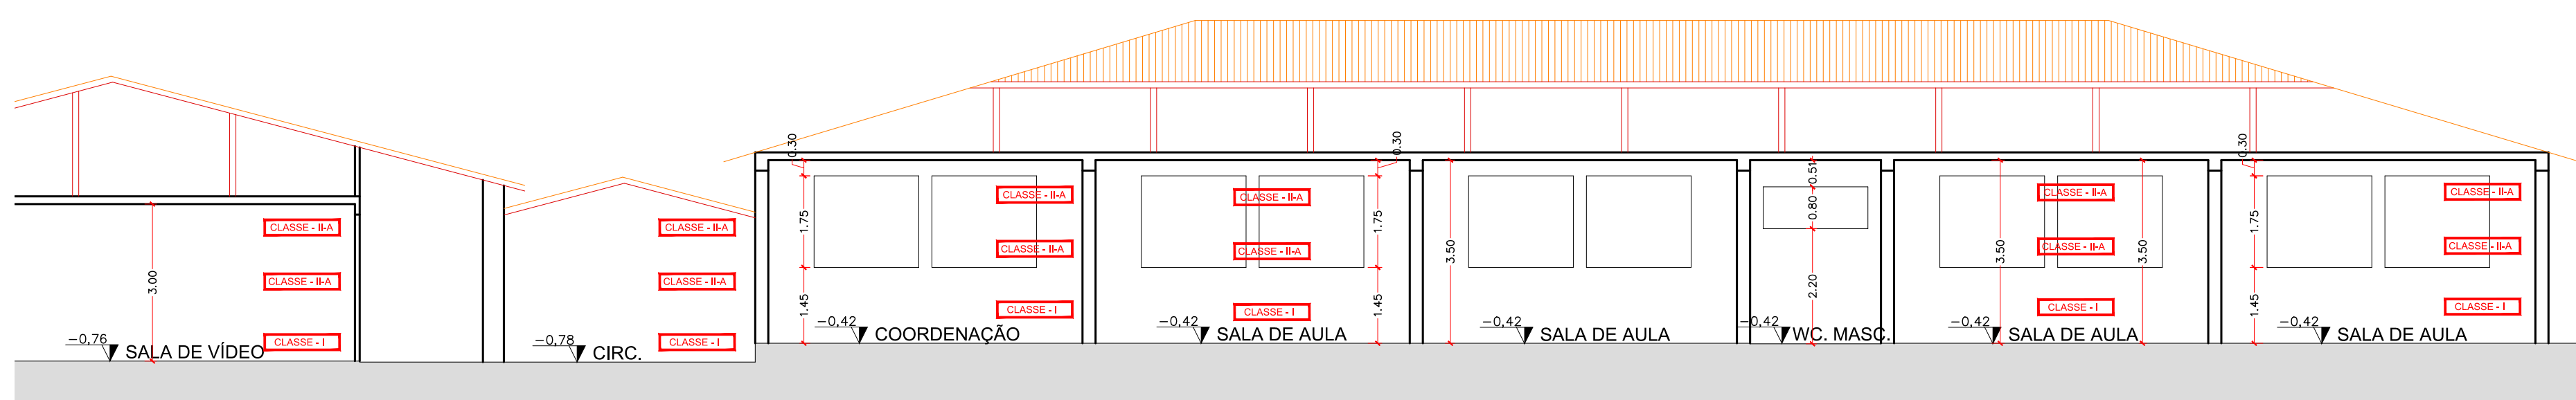

CORTE AA – PARTE 02/02
ESCALA 1:75

LEGENDA DE INCÊNDIO		
EXTINTORES	PORTÁTEIS	CARGA D'ÁGUA - 2 - A
	SOBRE PAREDES	CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) - 5 - B : C
		CARGA DE PÓ BC - 20 - B : C
SISTEMA DE HIDRANTES		CARGA DE PÓ BC - 80 - B : C
		HIDRANTE SIMPLES
		REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO
		ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTTEIRA TIPO LIGA DESLIGA)
		BOMBA DE INCÊNDIO
LUMIN. EMERG.		RESERVA DE INCÊNDIO
		ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO - BALUZAMENTO
		ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO - ACLARAMENTO
SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME	SISTEMA DE ALARME	AVISADOR TIPO AUDIO-VISUAL
	COMPLEMENTOS	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
		CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
ROTAS DE FUGA		BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME (AUTONOMIA DE 01 HORA)
		SIDA FINAL DA ROTA DE FUGA
		DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
		FERRAGENS ANTI-PÂNICO
		DETECTOR DE FUMAÇA
		ENTRADA DE BOMBEIRO P/ COMBATE
		ACESSO DE VIATURA
		ABRIGO DE GÁS DE GLP

TUBO DE AÇO GALVANIZADO ø63mm (2.1/2")
 TUBO QUE SOBE P/ PROX. PAVIMENTO
 TUBO QUE DESCE P/ PAVIMENTO ANTERIOR

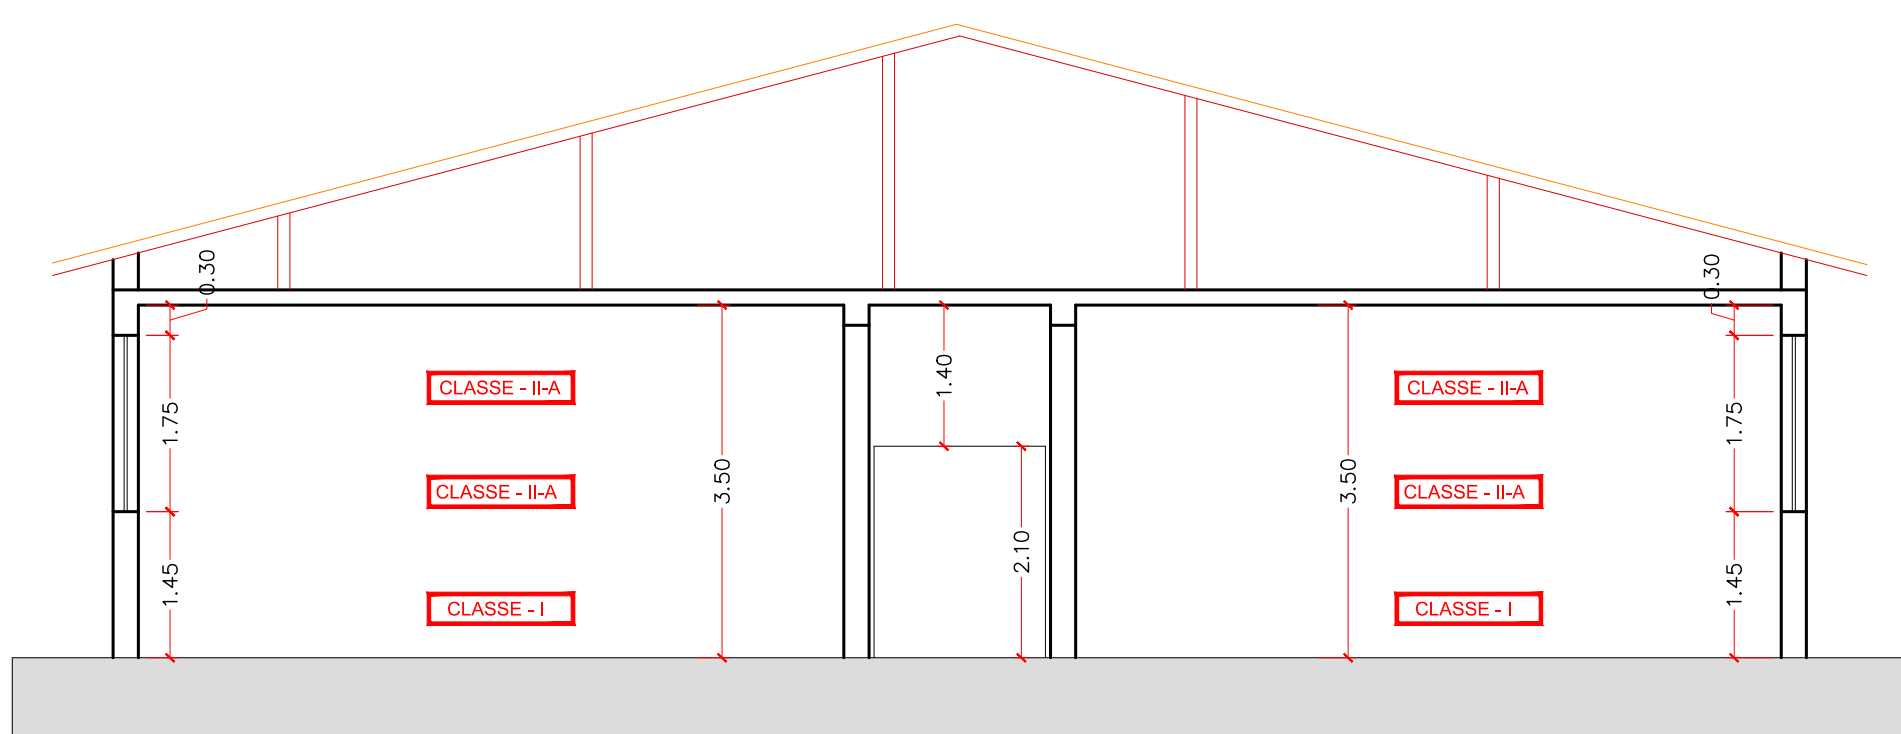

CORTE BB
ESCALA 1:75

CONFIGURAÇÃO PARA PLOTAGEM PROJ. ÁGUA-FRIA

FRENHA	ESP.	COR
01	0.10	07
02	0.20	07
03	0.30	07
04	0.40	07
05	0.10	05
06	0.10	05
07	0.10	05
08	0.10	07
09	0.20	08
10	0.20	10
11	0.10	07
12	0.10	07
13	0.10	14
14	0.10	14
15	0.20	40
16	0.10	42
17	0.10	42
18	0.10	50
19	0.10	79
20	0.10	79
21	0.05	07
22	0.10	144
23	0.10	150
24	0.10	170
25	0.10	170
26	0.20	252
27	0.20	252
28	0.20	252
29	0.20	252
30	0.20	252
31	0.20	252
32	0.20	252
33	0.20	252
34	0.20	252
35	0.20	252
36	0.20	252
37	0.20	252
38	0.20	252
39	0.20	252
40	0.20	252
41	0.20	252
42	0.20	252
43	0.20	252
44	0.20	252
45	0.20	252
46	0.20	252
47	0.20	252
48	0.20	252
49	0.20	252
50	0.20	252
51	0.20	252
52	0.20	252
53	0.20	252
54	0.20	252
55	0.20	252
56	0.20	252
57	0.20	252
58	0.20	252
59	0.20	252
60	0.20	252
61	0.20	252
62	0.20	252
63	0.20	252
64	0.20	252
65	0.20	252
66	0.20	252
67	0.20	252
68	0.20	252
69	0.20	252
70	0.20	252
71	0.20	252
72	0.20	252
73	0.20	252
74	0.20	252
75	0.20	252
76	0.20	252
77	0.20	252
78	0.20	252
79	0.20	252
80	0.20	252
81	0.20	252
82	0.20	252
83	0.20	252
84	0.20	252
85	0.20	252
86	0.20	252
87	0.20	252
88	0.20	252
89	0.20	252
90	0.20	252
91	0.20	252
92	0.20	252
93	0.20	252
94	0.20	252
95	0.20	252
96	0.20	252
97	0.20	252
98	0.20	252
99	0.20	252
100	0.20	252

FOLHA Nº 841 x 594 mm

ESPAÇO RESERVADO PARA CORPO DE BOMBEIROS

Responsável Técnico: Joel Rodrigo Cardozo - CREA 506.404.151-8
 Responsável Pelo Uso: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
 CORTES AA E BB 04/06

Ocupação: E-5 PRÉ-ESCOLA
 Local: Rua Guerino Navarro, 51 - Jd. Bela Vista
 MONTE ALTO/SP
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engº Joel Rodrigo Cardozo CREA: 506.404.151-8
 ÁREA EXISTENTE: 2.068,08 m² ÁREA CONST.: 0,00m² ÁREA TOTAL: 2.068,08 m²
 DESENHISTA: RENAN ESCALA: Indicada DATA: AGOSTO/2016

