


OBS. QUADRO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO - 500A

Circ.	Descrição	Qd.Distr.						Pot. W	Pot. V.A	Demanda (%)	Pot. Corr. A	Fases	Prot. A	Cond. mm2	Fases ABC	Obs.	
		5685.04W	8908.92W	9582.17W	18993.75W	30836.18W	32275.71W										42748.38W
QD-1	QUADRO-1						1	42748.4	47674.7	80%	0.90	125.46	3	125	50	ABC	Obs.:
QD-2	QUADRO-2					1		32275.7	37356.7	80%	0.86	98.31	3	100	35	ABC	Obs.:
QD-3	QUADRO-3			1				9582.2	11500.6	80%	0.83	30.26	3	63	16	ABC	Obs.:
QD-4	QUADRO-4		1					8908.9	9078.1	80%	0.98	23.89	3	63	16	ABC	Obs.:
QD-5	QUADRO-5	1						5685.0	6460.1	80%	0.88	17.00	3	63	16	ABC	Obs.:
QD-6	QUADRO-6					1		30836.2	35296.9	80%	0.87	92.89	3	125	50	ABC	Obs.:
QD-7	QUADRO-7				1			18993.7	21723.7	80%	0.87	57.17	3	63	16	ABC	Obs.:
RES.	Circuito Reserva	1	1	1	1	1	1	149030.1	169090.7								
Aliment. C=5m QT=2%								119224.1	135272.6	100%	0.88	356.00	3	400A	400	ABC	-
Potência Total (149030.1 W) (169090.7 V.A) Potência Demandada: 80% (119224.1 W) (135272.6 V.A)																	
DISJUNTOR GERAL- 400A. TRES CONDUTORES 240MM² PRETO -1 CONDUTOR 240MM² AZUL 1 CABO NU 120 MM² (TERRA)															Corrente nas Fases: A=356.0A B=356.0A C=356.0A		

PROJETO ELÉTRICO
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS - CISM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE ALTO
ENDEREÇO: RUA BAHIA, 371 - VILA SÃO GUILHERME
MONTE ALTO / S.P.
ESCALA: 1:100

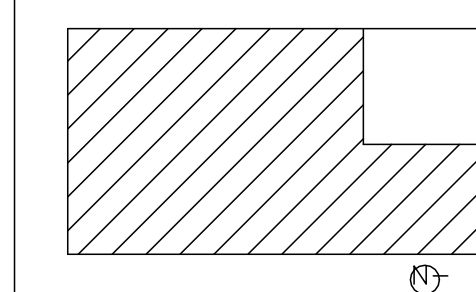

Maria Helena Rettondi
PREFEITA MUNICIPAL

AUTOR DO PROJETO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA
RUBENS BENEDITO DA SILVA
TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
REGISTRO: 03019558832
TRT Nº OFT2303008324